

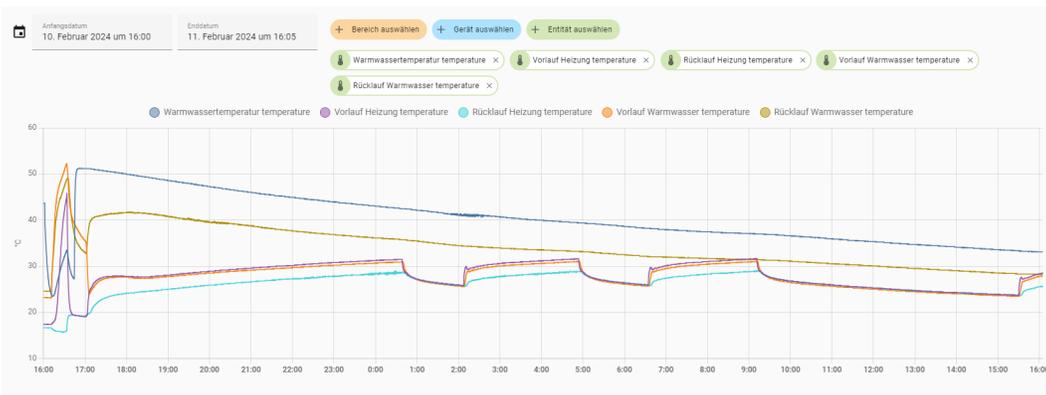


1_Messung Warmwasserverlust,Heizung an,WW einmal am Tag, keine Entnahme WW,11.02.2024

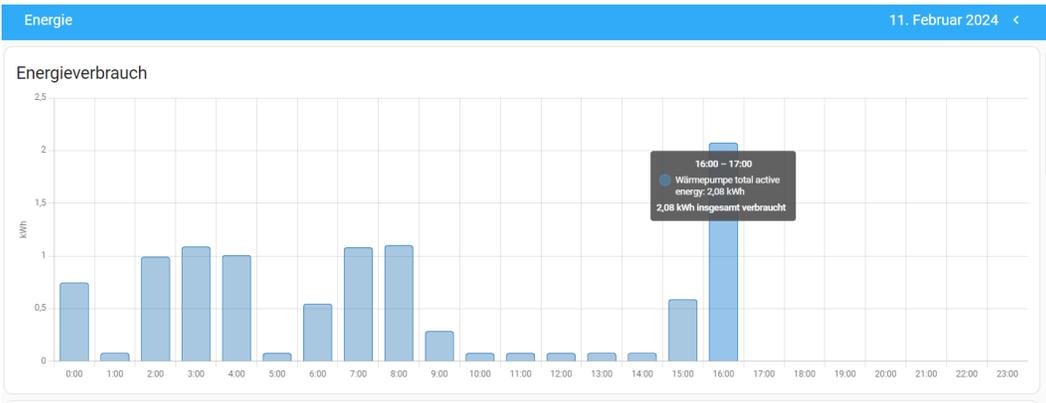

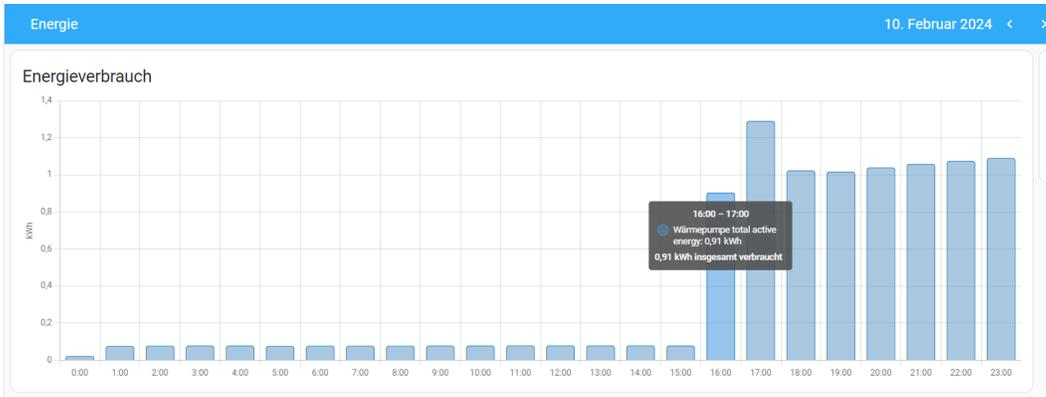

Gegen 15:30 Uhr ist die Heizung angelaufen. Es ist gut zu sehen, wie die Vorlauftemperatur ansteigt, das Heizwasser in den Warmwasserkreislauf gedrückt wird. Die Vorlauftemperatur im Warmwasserkreislauf steigt mit gleicher Temperatur wie die Vorlauftemperatur des Heizkreises. Gut ist auch ersichtlich, wie in der folgenden Warmwasserbereitung das heiße Wasser des Warmwasserkreislaufes in den Sekundärkreislauf der Heizung gedrückt wird und die Temperatur auf knapp 50°C ansteigen lässt.