

Heizkreis 2
Fußbodenheizung

Heizkreis 1
Heizkörper



Problem:
Umlaufpumpe
Heizkreis 1 „Aus“

Anzeige in der ViCare-App

13:32 71%

Muggensturm

Deiner Anlage geht es gut 10.1°

20° Heiz-/Kühlkreis 1 (Heizkörper)	20° Heiz-/Kühlkreis 2 (Fussbodenhgz)
59.6° 50° Warmwasser	Energiecockpit
40.7° Status Wärmepumpe	Schnellwahlen

Home Mitteilu... Analyse ViCare+ Einstell...

13:32 71%

Gerätestatus

WÄRMEERZEUGER

Vorlauftemperatur Wassertemperatur des Vorlaufes	40.9 °C
Rücklauftemperatur Gibt die Temperatur des Rücklaufs an	38.4 °C
Anlagendruck Der Druck sollte 1.0 bar nicht unterschreiten	1.5 bar
Interne Pumpe Zeigt den Status der internen Pumpe	An
Volumenstrom Volumenstrom	1950 l/h

VERDICHTER

Verdichterstatus Aktueller Status des Verdichters	An
Betriebsstunden Verdichter Gesamtstunden des Verdichterbetriebs	1594h
Starts Verdichter	600

13:32 71%

Gerätestatus

PUFFERSPEICHER

Temperatur Pufferspeicher Gibt die obere Pufferspeichertemperatur an	39.1 °C
-------------------------------------------------------------------------	---------

HEIZ-/KÜHLKREIS 1 (HEIZKÖRPER)

Vorlauftemperatur Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers	39.1 °C
Heizkreispumpe Status der Heizkreispumpe	Aus

HEIZ-/KÜHLKREIS 2 (FUSSBODENHZG)

Vorlauftemperatur Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers	27.4 °C
Heizkreispumpe Status der Heizkreispumpe	An



WARMWASSERBEREITUNG

Zirkulationspumpe Aktueller Status der	Aus
-------------------------------------------	-----



In der ViCare App wird es entsprechend angezeigt.

Aber warum ist die Heizkreispumpe 1 „Aus“ während die Heizkreispumpe 2 „An“ ist ?

Anzeige an der Viessmann Bedieneinheit

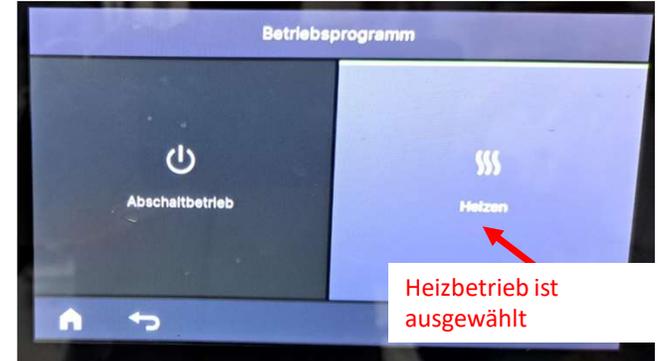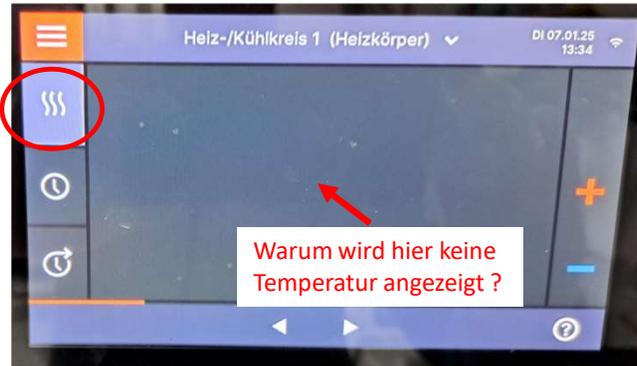

Heizen ist angewählt und dennoch wird Abschaltbetrieb angezeigt, wie kann dies sein ?

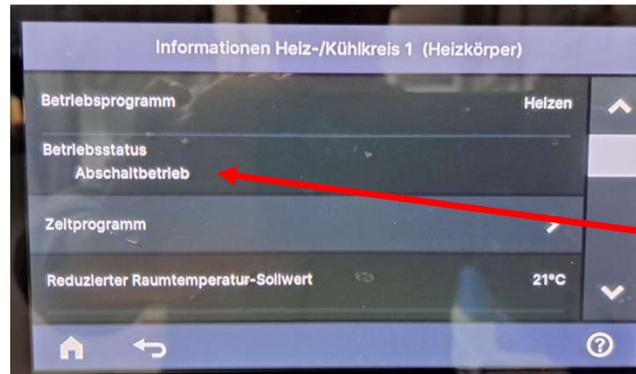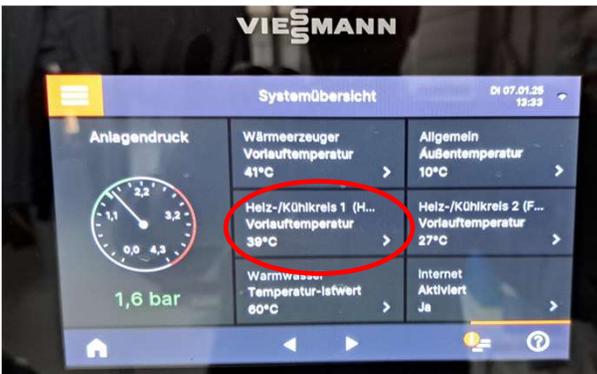

Abschaltbetrieb wird angezeigt, obwohl Heizbetrieb angewählt ist !