


Abb. 2: Messkonzept: Speicher im Erzeugungspfad (ohne Lieferung ins öffentliche Netz)

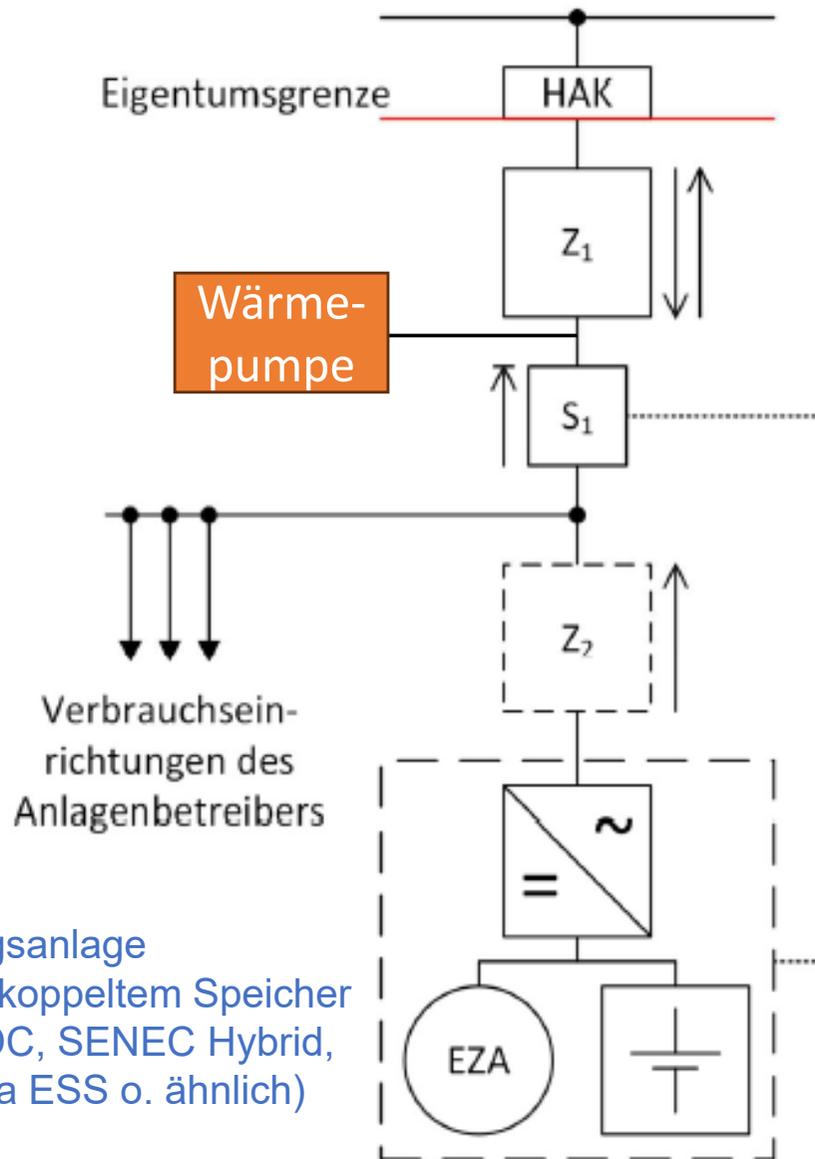

Hausanschluss

Z_1 abrechnungsrelevanter
Zweirichtungszähler

S_1 Sensor zur Verhinderung des Energieflusses
vom Speicher ins öffentliche Netz
(wird durch S10 E Pro sichergestellt)

Z_2 Einspeisezähler
(gesetzlich nicht notwendig, aber nötig?)

Erzeugungsanlage
mit fest gekoppeltem Speicher
(z. B. E3/DC, SENEK Hybrid,
EKD, Alpha ESS o. ähnlich)