


5.2 Stromlaufplan mit Funktionsablauf bei Inbetriebnahme

5.2 Stromlaufplan mit Funktionsablauf bei Inbetriebnahme

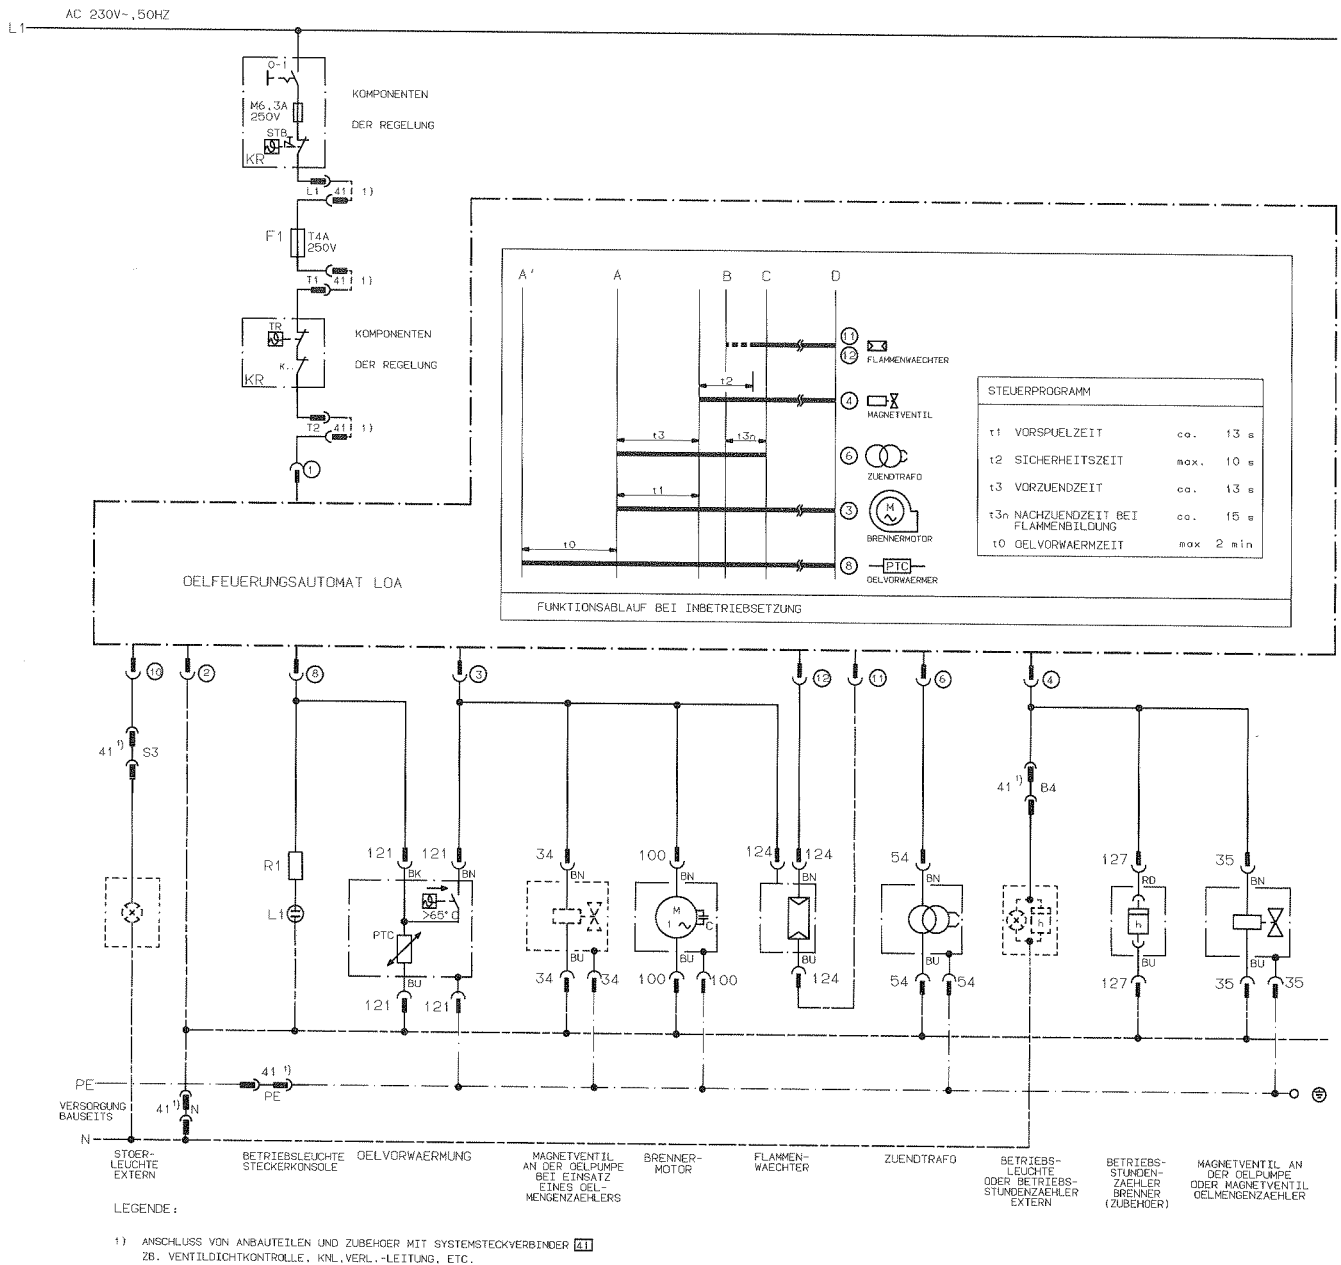

Farbkennzeichnung nach DIN/IEC 757

BK schwarz
 BN braun
 BU blau
 RD rot

Legende

34 Magnetventil
 35 Magnetventil
 54 Zündtransformator
 100 Brennermotor
 121 Ölvorwärmer
 124 Flammenwächter
 127 Betriebsstundenzähler

Brennerstecker an der
 Regelung

F 1 Sicherung in Steckerkonsole
 TR/STB Sicherheitsorgane in der
 Regelung

K.. Brennerrelaiskontakt

① - ⑫ Steckklammern am
 Ölfeuerungsautomat

A' Beginn der Inbetriebsetzung
 A Beginn der Vorspülzeit und
 Vorzündzeit

B Beginn der Sicherheitszeit
 C Zeitpunkt der Flammenbildung
 D Betriebsstellung

Hinweis!

Dieses Schaltschema gilt nur im
 Zusammenhang mit dem Einsatz
 von Viessmann Produkten.