

Austausch Durchfluss-Sensor

für Vitodens 100-W, Typ WB1B

für Vitopend 100-W, Typ WH1D

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Heizkessel öffnen




Montage- und Serviceanleitung

Durchfluss-Sensor austauschen

Hinweis

Beim Ausbau kann noch Restwasser austreten.

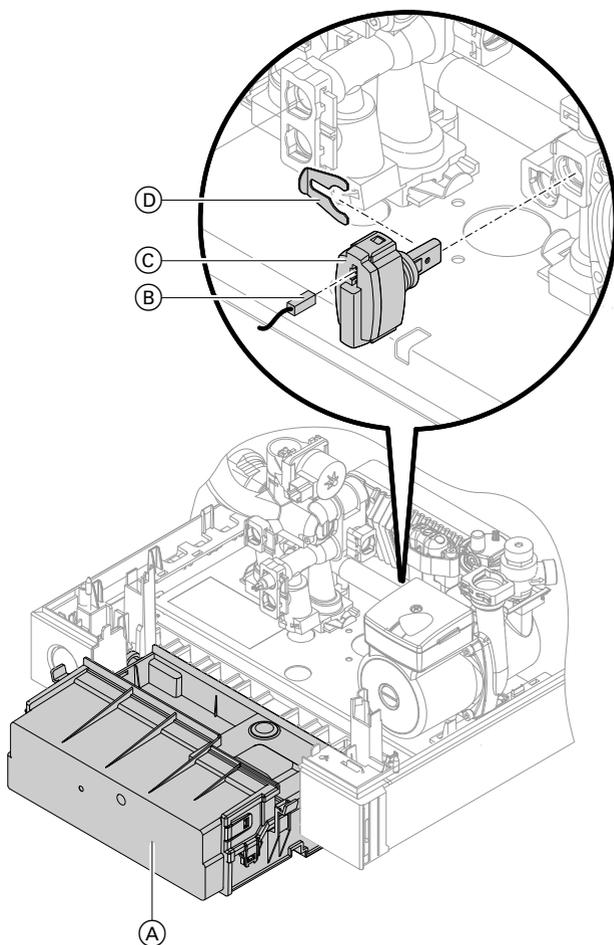

1. Heizkessel trinkwasserseitig entleeren.

2. Seitliche Verschlüsse lösen und Regelung (A) abklappen.



Montage- und Serviceanleitung

3. Stecker (B) vom Durchfluss-Sensor (C) abziehen.

Durchfluss-Sensor austauschen (Fortsetzung)

4. Sicherungsfeder ④ abziehen und Durchfluss-Sensor ③ herausnehmen.
5. Neuen Durchfluss-Sensor ③ einbauen und mit Sicherungsfeder ④ befestigen.
6. Stecker ② aufstecken.
7. Heizkessel in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5352 539 Technische Änderungen vorbehalten!



Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier