


Anschluß- und Verdrahtungsschema für Viessmann Trimatik-MC
Schéma de raccordement et de câblage de la Trimatik-MC Viessmann
Schema degli allacciamenti e di cablaggio per Trimatik-MC Viessmann
Aansluitings- en verkabelingsplan voor Viessmann Trimatik-MC
Electric wiring diagram for Viessmann Trimatik-MC

5128 208 10/91
 für
 7410 065

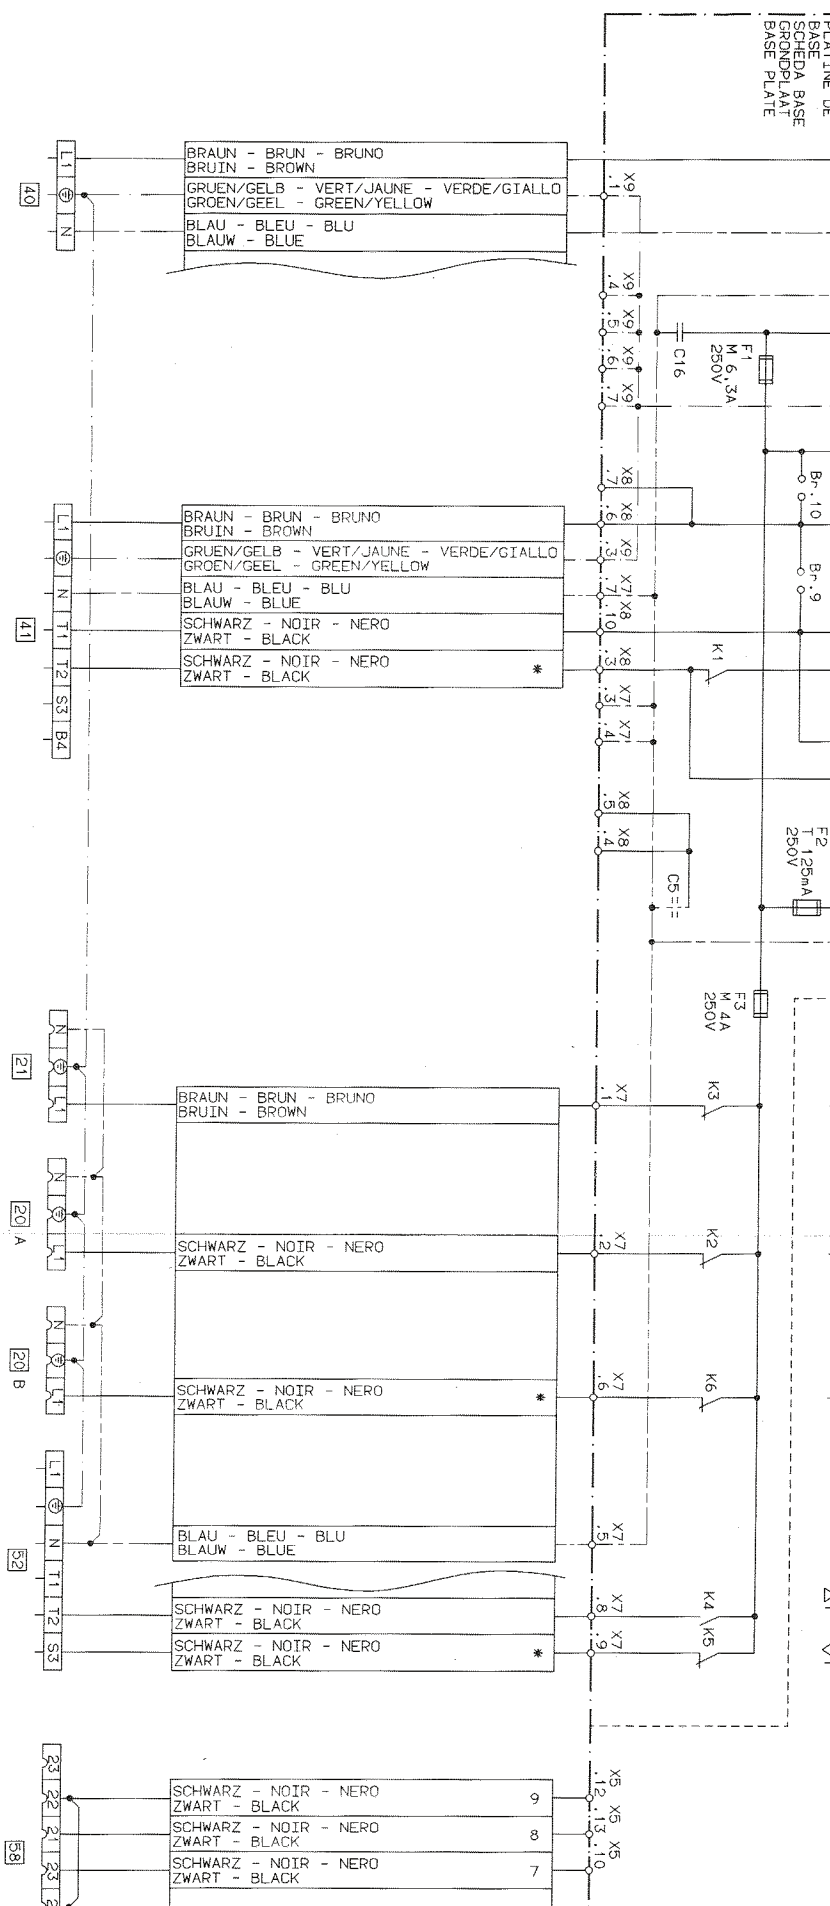

* Schwarze Ader mit Aufdruck
 Conductor noir avec impression
 Conduttore nero con sovrastampa
 Zwarte ader met opdruk
 Black wire with imprint

Dieses Schaltschema gilt
 Technische Änderungen
 Ce schéma de câblage r
 Sous réserve de modifi
 Questo schema vale sol
 Salvo modifiche technic
 Dit schakelschema geld
 Technische wijzigingen
 This wiring diagram ap
 Technical modifications

	Speicher-Wassererwärmer angeschlossen ist)	préparateur d'eau chaude est couplé)	boilitore per produzione d'acqua calda)	warmwaterboiler aangesloten is)
[20 A]	für Heizkreispumpe A, 220 V~ (bauseits)	pour pompe de circuit de chauffage A, 220 V~ (incombant à l'installateur)	per pompa circuito riscaldamento A, 220 V~ (collocare sul posto)	voor verwarmingscircuitpomp A, 220 V~ (door de installateur te leveren)
[20 B]	für Heizkreispumpe B, 220 V~ (bauseits)	pour pompe de circuit de chauffage B, 220 V~ (incombant à l'installateur)	per pompa circuito riscaldamento B, 220 V~ (collocare sul posto)	voor verwarmingscircuitpomp B, 220 V~ (door de installateur te leveren)
[21]	für Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (nicht anschließen: bei Anlagen ohne Speicher-Wassererwärmer und bei VitoCell-biferral-Kesseln, Typ VBO, und VitoCell-uniferral-ks-Kesseln, Typ VNO)	pour pompe de charge eau sanitaire (à ne pas raccorder: sur les installations non équipées d'un préparateur d'eau chaude à accumulation et sur les chaudières VitoCell-biferrales, type VBO, et VitoCell-uniferrales-ks, type VNO)	per pompa di carico per riscaldamento boiler (non allacciare: negli impianti senza boiler e nelle caldaie VitoCell-biferrales, tipo VBO, e VitoCell-uniferrales-ks, tipo VNO)	voor circulatiepomp voor boilerverwarming (niet aansluiten: bij installaties zonder warmwaterboiler e VitoCell-biferral ketels, type VBO, en VitoCell-uniferral-ks ketels, type VNO)
[40]	für Netzanschluss, 220 V~ 50 Hz	pour alimentation électrique, 220 V~ 50 Hz	per allacciamento rete, 220 V~ 50 Hz	voor netsaansluiting, 220 V~ 50 Hz
[41]	für Brenner	pour brûleur	per bruciatore	voor brander
[52]	für Mischer-Motor für Heizkreis B (Zubehör): Montageanleitung für den Erweiterungssatz beachten	pour moteur de vanne pour circuit de chauffage B (accessoire): respecter la notice de montage du jeu complémentaire	per motore valvola miscelatrice per circuito di riscaldamento B (accessori): osservare le istruzioni di montaggio del set aggiuntivo	voor menger-motor voor verwarmingscircuit B (toebehoren!); gelieve de montageaanwijzing van het uitgebreidingsstel
[58]	für Fernbedienungsgerät-WS oder -RS oder Fernbedienung MC	pour appareil de commande à distance WS ou RS ou commande à distance MC	per telecomando WS o RS o telecomando MC	voor afstandsbediening WS of RS of afstandsbediening MC

Die eingebauten Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer entsprechen in allen Punkten den Vorschriften der DIN 3440.

	Typ und Fabrikat	DIN Reg.-Nr.	Zeitkonstante
Temperaturregler	55, 10215, 160, E, G, O.	DIN TR 70886	max. 55 s
Sicherheitstemperaturbegrenzer	RAF 11/2557, Landis u. Gyr	DIN STB (STW)/44385 mit Tu 50	max. 40 s